

PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A.
Rejon Energetyczny Żyrardów
ul. Mazowiecka 1-5, 96-300 Żyrardów
tel. (046) 855 30 71, fax: (046) 854 52 02
Pieczętka jednostki organizacyjnej PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A.

Żyrardów, dn. 01/10/2009

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA Nr 12347/RE02/2009 dla V grupy przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej rozdzielczej o napięciu znamionowym 230/400V należącej do przedsiębiorstwa energetycznego PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. w Łodzi

Wnioskodawca/Adresat:

Nasz znak: 02-TR-006905-2009 2875/2009/P

Na wniosek z dnia: 29/09/2009

Zarejestrowany w PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A.
dnia: 29/09/2009

Woźniak Janina i Bogdan
ul. Sienkiewicza 1
96-320 Mszczonów

PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A. zapewnia dostawę energii elektrycznej w ilości zgodnej ze złożonym wnioskiem po zrealizowaniu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, na podstawie umowy o przyłączenie oraz po spełnieniu określonych niżej warunków przyłączenia obiektu.

NAZWA OBIEKTU PRZYŁĄCZANEGO DO SIECI: sklepy

LOKALIZACJA: ul. Sienkiewicza 9 (nr ewid. x) Mszczonów, gm. MSZCZONÓW

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623), określa się następujące warunki przyłączenia instalacji elektrycznej:

1. Miejsce przyłączenia, jako punkt w sieci, w którym przyłączy łączy się z siecią: **pole liniowe rozdzielnic niskiego napięcia w stacji transformatorowej 15/0,4 kV.**
Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilająca sić 2-1714.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej jako punkt, do którego PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A. zobowiązany jest dostarczać energię elektryczną: zaciski na listwie zaciskowej złącza zintegrowanego z układem pomiarowo - rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorczej.
3. Moc przyłączeniowa, jako moc służąca do zaprojektowania przyłącza: **26 kW (2 x 13 kW)** – zasilanie podstawowe instalacji nowej (projektowanej), instalacja 3 fazowa (tzw. siłowa).
4. Rodzaj połączenia z siecią instalacji:
5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem
– budowa linii kablowej niskiego napięcia poprzez złącza przelotowe, realizowana w ramach modernizacji ulicy Sienkiewicza
6. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo – rozliczeniowego: szafka pomiarowa przy złączu na ścianie budynku w miejscu widocznym od strony ulicy.
7. Wymagania dotyczące układu pomiarowo – rozliczeniowego:
– licznik indukcyjny do pomiaru bezpośredniego energii czynnej, 2 x 3-fazowy, jednostrefowy
8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczeń, dane znamionowe oraz inne wymagania:
– zabezpieczenie przed licznikiem: wkładki bezpiecznikowe topikowe o charakterystyce zwłocznej **2 x 40 A** umieszczone w rozłączniku bezpiecznikowym w złączu
– główne zabezpieczenie instalacji za licznikiem: wyłącznik instalacyjny nadmiarowy **2 x 20 A** umieszczony poza złączem w obiekcie przyłączanym do sieci w obudowie plombowanej przez PGE Dystrybucja Łódź - Teren S.A..
9. Wymagany stopień skompensowania mocy bierniej, określany stosunkiem pobranej z sieci energii bierniej do energii czynnej nie określa się.
10. Wymagania w zakresie:
 - a) zabezpieczenia sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalację: nie stosuje się,
 - b) wyposażenia instalacji niezbędnego do współpracy z siecią:
– zastosowanie ochrony przepięciowej (ograniczniki przepięć)
– zabezpieczenia odbiorników trójfazowych przed ich uszkodzeniem w przypadku awaryjnego zasilania niepełnofazowego

11. Możliwości dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych, wymagających zastosowania zabezpieczeń urządzeń i sprzętu elektrycznego:
- przerwy beznapięciowe od 1s do 20s wynikające z działania automatyki SPZ i SZR,
 - awaryjna praca niepełnofazowa,
 - przerwy w dostarczaniu energii w warunkach rozległych awarii mogą przekroczyć: jednorazowe – 24 godziny, łączny czas wyłączeń awaryjnych w ciągu roku – 48 godzin. Ewentualne inne ustalenia w umowie sprzedaży lub umowie przesyłowej.
12. Dane i informacje dotyczące sieci, niezbędne do doboru systemu ochrony od porażenia: układ sieciowy TN-C, rozdział przewodu ochronno – neutralnego PEN na PE i N należy lokalizować poza złączem – w instalacji odbiorcy. Uziemienie robocze instalacji o rezystancji $\leq 30\Omega$.
13. Projekt przyłącza podlega sprawdzeniu w zakresie zgodności z niniejszymi warunkami przyłączenia.
14. Informacje dodatkowe:
- warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich określenia,
 - warunki przyłączenia są przekazywane wraz z projektem umowy o przyłączenie,
 - odwołanie od warunków można składać w PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A., w miejscu ich wydania, w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania, podając potrzebne zmiany i uzasadnienie,
 - warunki przyłączenia mają wyłącznie charakter informacyjny, a ich wydanie nie powoduje powstania zobowiązań umownych i nie narusza praw żadnych osób.
15. Podstawą do rozpoczęcia realizacji przyłączenia do sieci jest zawarcie umowy o przyłączenie. Zawarcie umowy o przyłączenie nastąpi w terminie późniejszym po wprowadzeniu przez PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. do planu inwestycyjnego polegającego na przebudowie sieci elektroenergetycznej przy ulicy Sienkiewicza w Mszczonowie.

Załączniki

- projekt umowy o przyłączenie

projekt wtz przygotował
Andrzej Zajdel

PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A.
Rejon Energetyczny Łyżardów

..... p.o. Grzegorz Nadulski
(pieczęć i podpis)



PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A.
 ul. Piotrkowska 58, 90-105 Łódź
 Tel.: (+48 42) 875 20 00
 Faks: (+48 42) 875 20 01

15 02 2010

Łódź,

Znak: 10-RP-000470-2010/1189/10

**Kompleksowe Usługi
 Elektro-Energetyczne
 Bogdan Uzar
 ul. Wola Polska
 96-330 Puszcza Mariańska**

Na pismo znak: -
 z dnia: 15.02.2010r.
 Zarejestrowane w dniu: 15.02.2010 r.

Dotyczy: sprawdzenia projektu przebudowy (skablowania)
 elektroenergetycznych linii napowietrznych 0,4 kV
 PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. w ulicach
 Sienkiewicza i Nowy Rynek w Mszczonowie.

Uzgodnienie nr 2648/10/2010/02

Nazwa obiektu:	Sieć elektroenergetyczna 0,4 kV
Adres obiektu:	Ulice Sienkiewicza i Nowy Rynek w Mszczonowie
Inwestor:	Miasto i Gmina Mszczonów Plac Piłsudskiego 1 96-320 Mszczonów
Jednostka projektowa:	Kompleksowe Usługi Elektro-Energetyczne Bogdan Uzar ulica Wola Polska 96-330 Puszcza Mariańska
Przedmiot projektu:	Przebudowa – skablowanie elektroenergetycznych linii napowietrznych 0,4 kV
Zakres projektu objęty uzgodnieniem:	<ul style="list-style-type: none"> • układ elektroenergetycznych linii kablowych 0,4 kV na mapie • parametry i dane techniczne • schematy elektryczne
Podstawa uzgodnienia:	Umowa Nr 4/2009/Z zawarta w dniu 21.10.2009 r.
PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A. uzgadnia przedłożony projekt.	

Uwagi i zalecenia dla jednostki projektowej (w celu wprowadzenia zmian i uzupełnień w projekcie):

Ustalenia końcowe:

1. *Uzgodnienie niniejsze ważne jest nie dłużej niż 2 lata.*
2. *Za poprawność rozwiązania techniczno-ekonomicznego oraz zgodność z przepisami i normami odpowiada jednostka projektowa.*

Załączniki: ---

K/o:

1. RE Żyrardów (przesyłka INFOS-Kan)
2. MR + projekt

Kierownik
 Wydziału Rozwoju
Tadeusz Jabłoński



PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A.
Rejon Energetyczny Żyrardów
ul. Mazowiecka 1-5, 96-300 Żyrardów
Tel.: (+48 46) 855 30 71
Faks: (+48 46) 854 52 02

Żyrardów, 12.02.2010

PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A.
Ul. Piotrkowska 58
90-105 Łódź
Wydział Rozwoju

Znak: TR/73/2010/U

W nawiązaniu do złożonej dokumentacji technicznej „Projekt budowlany przebudowy ul. Sienkiewicza i Nowy Rynek- do drogi powiatowej nr 472W w Mszczonowie-skablowanie linii napowietrznej 0,4kV” I etap – skablowanie linii napowietrznej 0,4kV, po przeprowadzeniu wizji w terenie, opiniuje się zaproponowane rozwiązania techniczne z następującymi uwagami

1. Złącza kablowe uziemić zgodnie z obowiązującą w PGE standaryzacją
2. Na przebudowę linii energetycznej uzyskać pozwolenie w Starostwie Powiatowym.
3. w przypadku prowadzenia przebudowywanej linii przez grunty osób trzecich należy uzyskać zgody właścicieli gruntów w formie aktu notarialnego ustalającego służebność gruntową przesyłową na rzecz naszej Spółki, z wpisaniem do ksiąg wieczystych nieruchomości.

PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A.
Rejon Energetyczny Żyrardów

Główny Inżynier
p.o. Grzegorz Nadulski

K/O :

1.. TR

**STAROSTA POWIATU
ŻYRARDOWSKIEGO**

Żyrardów, dnia 2009-11-27

PODGiK.7442/775/2009

Opinia Nr 775/2009

w sprawie koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot koordynacji: **Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Nowy Rynek**

Inwestor: **Gmina Mszczonów**
96-320 MSZCZONÓW, Plac Piłsudskiego 1

na wniosek z dnia: **2009-11-23** znak nr: **775/2009**

Starosta Powiatu Żyrardowskiego stwierdza skoordynowanie usytuowania obiektu położonego:

opis lokalizacji: m. Mszczonów ul. Sienkiewicza, Nowy Rynek

1. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 7d pkt 2 i art. 28 ust. 1 (Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 z późn. zm.) i Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

2. Skoordynowane usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu ze skoordynowanym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej.

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Koordynacja traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

3. Uwagi i zalecenia:

1. W przypadku dużego odstępu czasu pomiędzy wykonaniem mapy d/c projektowych, a rozpoczęciem realizacji inwestycji należy potwierdzić aktualność przedstawionych na mapie urządzeń podziemnych w jednostkach zarządzających tymi urządzeniami, a w zakresie urządzeń projektowanych w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie.

VERTE

2. Prace związane z budową projektowanych urządzeń i obiektów należy prowadzić we wzajemnej koordynacji.

3. Pod istniejącymi liniami energetycznymi i w ich pobliżu prace prowadzić ręcznie i w porozumieniu z RE Żyrardów.

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi prace prowadzić ręcznie pod nadzorem RE Żyrardów.

Na kable energetyczne w miejscach skrzyżowań nałożyć rury ochronne AROTA.

Należy zachować normatywne odległości projektowanych urządzeń i obiektów od istniejących i projektowanych kabli i słupów elektroenergetycznych.

Przed rozpoczęciem prac wykonawca zgłosi się do RE Żyrardów w celu szczegółowego ustalenia miejsc skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącymi kablami energetycznymi, sposobu prowadzenia prac w tych miejscach oraz sposobu zabezpieczenia kabli energetycznych w czasie prowadzenia prac i po ich zakończeniu.

4. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącą siecią telefoniczną prace należy prowadzić ręcznie pod ścisłym nadzorem Telekomunikacja Polska S.A Region Centralny Technicznej Obsługi Klienta ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa. Sieć telekomunikacyjną należy zabezpieczyć zgodnie z normą.

Projekt sieci telekomunikacyjnych pod względem technicznym należy uzgodnić z TP PTOK Warszawa ul. Borowego 13.

Sieć telekomunikacyjną pod projektowanymi wjazdami i schodami należy zabezpieczyć zgodnie z normą.

Przed rozpoczęciem prac wykonawca zgłosi się do Telekomunikacja Polska S.A Region Centralny Technicznej Obsługi Klienta ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa w celu szczegółowego ustalenia miejsc skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącymi kablami telekomunikacyjnymi, sposobu prowadzenia prac w tych miejscach oraz sposobu zabezpieczenia kabli telekomunikacyjnych w czasie prowadzenia prac i po ich zakończeniu.

5. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanej modernizacji ulicy oraz urządzeń z nią związanych z istniejącą siecią gazową prace należy prowadzić ręcznie pod nadzorem Placówki Mszczonów.

Prace związane z modernizacją ulicy, budową i przebudową urządzeń podziemnych należy prowadzić w koordynacji z projektowaną przebudową sieci gazowej. Przed rozpoczęciem prac wykonawca zgłosi się do RDG Skierniewice.

Należy zachować normatywne odległości projektowanych krawężników, słupów oświetleniowych, kabli energetycznej i kanalizacji teletechnicznej od istniejącej sieci gazowej.

W miejscach skrzyżowań kabli energetycznych z istniejącym gazociągiem nałożyć rury Arota.

6. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącymi sieciami wod.-kan. prace prowadzić ręcznie i pod nadzorem ZGKiM Mszczonów.

7. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącą siecią ciepłą prace prowadzić ręcznie pod nadzorem Geotermii Mazowieckiej S.A.

8. Opracować tymczasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót z uzgodnieniami i wystąpić do P.Z.D. Żyrardów o decyzję na zajęcie pasa drogowego.

Projekt budowlany należy opracować i uzgodnić w P.Z.D. Żyrardów.

9. Prace w pobliżu istniejących drzew należy prowadzić bez naruszenia ich korony i systemu korzeniowego.

10. Prace w pobliżu punktów osnowy geodezyjnej należy prowadzić ręcznie bez ich naruszenia.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tych punktów inwestor na własny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Opracowanie sposobu zabezpieczenia i nadzór nad pracami w tym zakresie inwestor zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Z up. STAROSTY
mgr inż. Adam Wysocki
DYREKTOR
POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
ul. Jaktorowska 53
96-300 ŻYRARDÓW
tel. 0 (prefix) 46 855-05-63
tel./fax (prefix) 46 855-88-92

Żyrardów, dnia 14.12.2009 r.

DECYZJA nr PZD.SDiM.63/UZD/2009

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), a także upoważnienia Starosty Powiatu Żyrardowskiego Nr Or.III.0114-91/02 z dnia 29 listopada 2002 r., udzielonego Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zarządzania drogami powiatowymi Powiatu Żyrardowskiego oraz art. 104 kpa (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w wyniku rozpatrzenia wniosku złożonego dnia 03.12.2009 r. przez :

GMINA MSZCZONÓW
Plac Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów

ZEZWALA SIĘ WNIOSKODAWCY

- 1) Na lokalizację w celu umieszczenia w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4724W przejście przez Mszczonów w m. Mszczonów, ul. Rawska od km 1+599 do km 1+705 strona prawa, sieci energetycznej - linia kablowa 15 kv na wysokości działek nr ew. 660 i 659, Gmina Mszczonów (urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego), na podstawie przedłożonego planu sytuacyjnego.
- 2) Ustala się następujące warunki zezwolenia:
 - sieć energetyczna biegnąca w poprzek pasa drogowego musi być posadowiona prostopadle do osi drogi;
 - sieć energetyczna biegnąca w pasie drogowym musi być posadowiona na gł. min. 1,50 m od poziomu nawierzchni, w rurze osłonowej na całym przebiegu pasa drogowego;
 - sieć energetyczną biegnącą w poprzek pasa drogowego należy wykonać przeciskiem;
 - sieć energetyczną biegnącą wzdłuż pasa drogowego można wykonać wykopem otwartym;
 - muszą być zachowane wszelkie parametry zawarte w założeniach projektowych.
- 3) Należy zachować zgodność z wymogami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430).
- 4) W przypadku kolizji sieci energetycznej z elementami pasa drogowego, podczas budowy inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia urządzeń.
- 5) Realizacja i koszt budowy urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor.
- 6) Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności ani kosztów w wyniku powstałej awarii na czas wykonywania robót drogowych w ramach utrzymania bieżącego dróg.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) zabronione jest lokalizowanie obiektów i urządzeń

infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Wyjątek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi.

Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wprowadził zakaz umieszczania w nim w/w urządzeń. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczowego zezwolenia ma charakter wyjątkowy.

W uznaniu organu I instancji – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na lokalizację, w celu umieszczenia w pasie drogowym **drogi powiatowej nr 4724W przejście przez Mszczonów w m. Mszczonów, ul. Rawska od km 1+599 do km 1+705 strona prawa, sieci energetycznej - linia kablowa 15 kv na wysokości działek nr ew. 660 i 659, Gmina Mszczonów** (urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego), na podstawie przedłożonego planu sytuacyjnego. Lokalizacja ta nie wpływa negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą w/w warunków.

Decyzja jest zgodna z wolą strony. Zgodnie z warunkami decyzji strona przed przystąpieniem do robót, do fizycznego umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, **powinna wystąpić z wnioskiem do zarządcy drogi o wydanie przez zarząd drogi decyzji tak na ustalenie opłaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urządzeń w związku z przedmiotową decyzją, jak i zezwolenia na prowadzenie robót i ustalenie za powyższe opłat.**

POUCZENIE

Przed rozpoczęciem robót budowlanych w pasie drogowym wnioskodawca zobowiązany jest do:

- **uzgodnienia z zarządcą drogi (Powiatowy Zarząd Dróg Żyrardów ul. Jaktorowska 53), projektu budowlanego sieci energetycznej, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę** - zgodnie z art. 39, ust. 3a, pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.);
- **uzyskanie pozwolenia na budowę sieci energetycznej w Wydziale Rozwoju i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Żyrardowie ul. Limanowskiego 45** – w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.);
- przed uzyskaniem zezwolenia zarządcy drogi (Urząd Miejski Mszczonów, Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów), na prowadzenie robót w pasie drogowym i umieszczenia w nim sieci energetycznej (art. 40 ust.1 i ust.2 pkt.1) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 155 z późn. zm.), **należy opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu, a następnie zaopiniować w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie, Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów, jak również w Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie ul. Chopina 4 i zatwierdzić w Wydziale Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie ul. Limanowskiego 45.**
- **uzyskania zezwolenia zarządcy drogi (Urząd Miejski Mszczonów, Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów) na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym i umieszczenia w nim sieć energetyczną** –

zgodnie z art. 40, ust. 1 i 2, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem organu, który decyzję wydał w terminie 14 dni od dnia dostarczenia.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006, nr 225, poz. 1635).

Otrzymują:

1/ Gmina Mszczonów
Plac Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów

2/ a/a

Do wiadomości:

1/ Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
96-300 Żyrardów ul. Limanowskiego 45



Z up. STAROSTY

Andrzej Pydzik
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

Nie pobrano opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006 r., nr 225, poz. 1635, zał. część III, ust 44, kol. 4 pkt.9).

A.P.

Żyrardów, dnia 30.12.2009.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) a także upoważnienia Starosty Powiatu Żyrardowskiego Nr Or.III.0114-91/02 z dnia 29 listopada 2002 r. udzielonego Panu Andrzejowi Pydzikowi – Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zarządzania drogami powiatowymi Powiatu Żyrardowskiego, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.12.2009 r złożonego przez:

Urząd Miejski w Mszczonowie
96-320 Mszczonów, Plac Piłsudskiego 1

POSTANAWIA

uzgodnić bez uwag projekt budowlany przebudowy ul. Sienkiewicza i Nowy Rynek- do drogi powiatowej nr 4724W Przejście przez Mszczonów w Mszczonowie dotyczący wykonania sieci energetycznej – linii kablowej 15 kv w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4724W Przejście przez Mszczonów w Mszczonowie , ul. Rawska w km od 1+599 do 1 +705, strona prawa na wysokości działki nr ewid. 660 i 659. .

Projekt wykonano zgodnie z warunkami wydanymi w decyzji lokalizacyjnej nr PZD.SDiM.63/UZD/2009 z dnia 14.12.2009 r.

Pozostałe opracowanie nie znajduje się w obszarze właściwości miejscowej jak i przedmiotowej Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie ul. Jaktorowska 53.

UZASADNIENIE

Na zasadzie art. 107 § 4 KPA odstępuję się od uzasadnienia wobec uwzględnienia w całości żądania strony. Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Senatorska 35 za pośrednictwem organu , który postanowienie wydał , w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia .

Zażalenie nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006 r. , nr 225 poz. 1635).

Otrzymują :


1/ Urząd Miejski w Mszczonowie
96-320 Mszczonów, Plac Piłsudskiego 1
2/ a/a

ZB



Z up. STAROSTY

Andrzej Pydzik
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

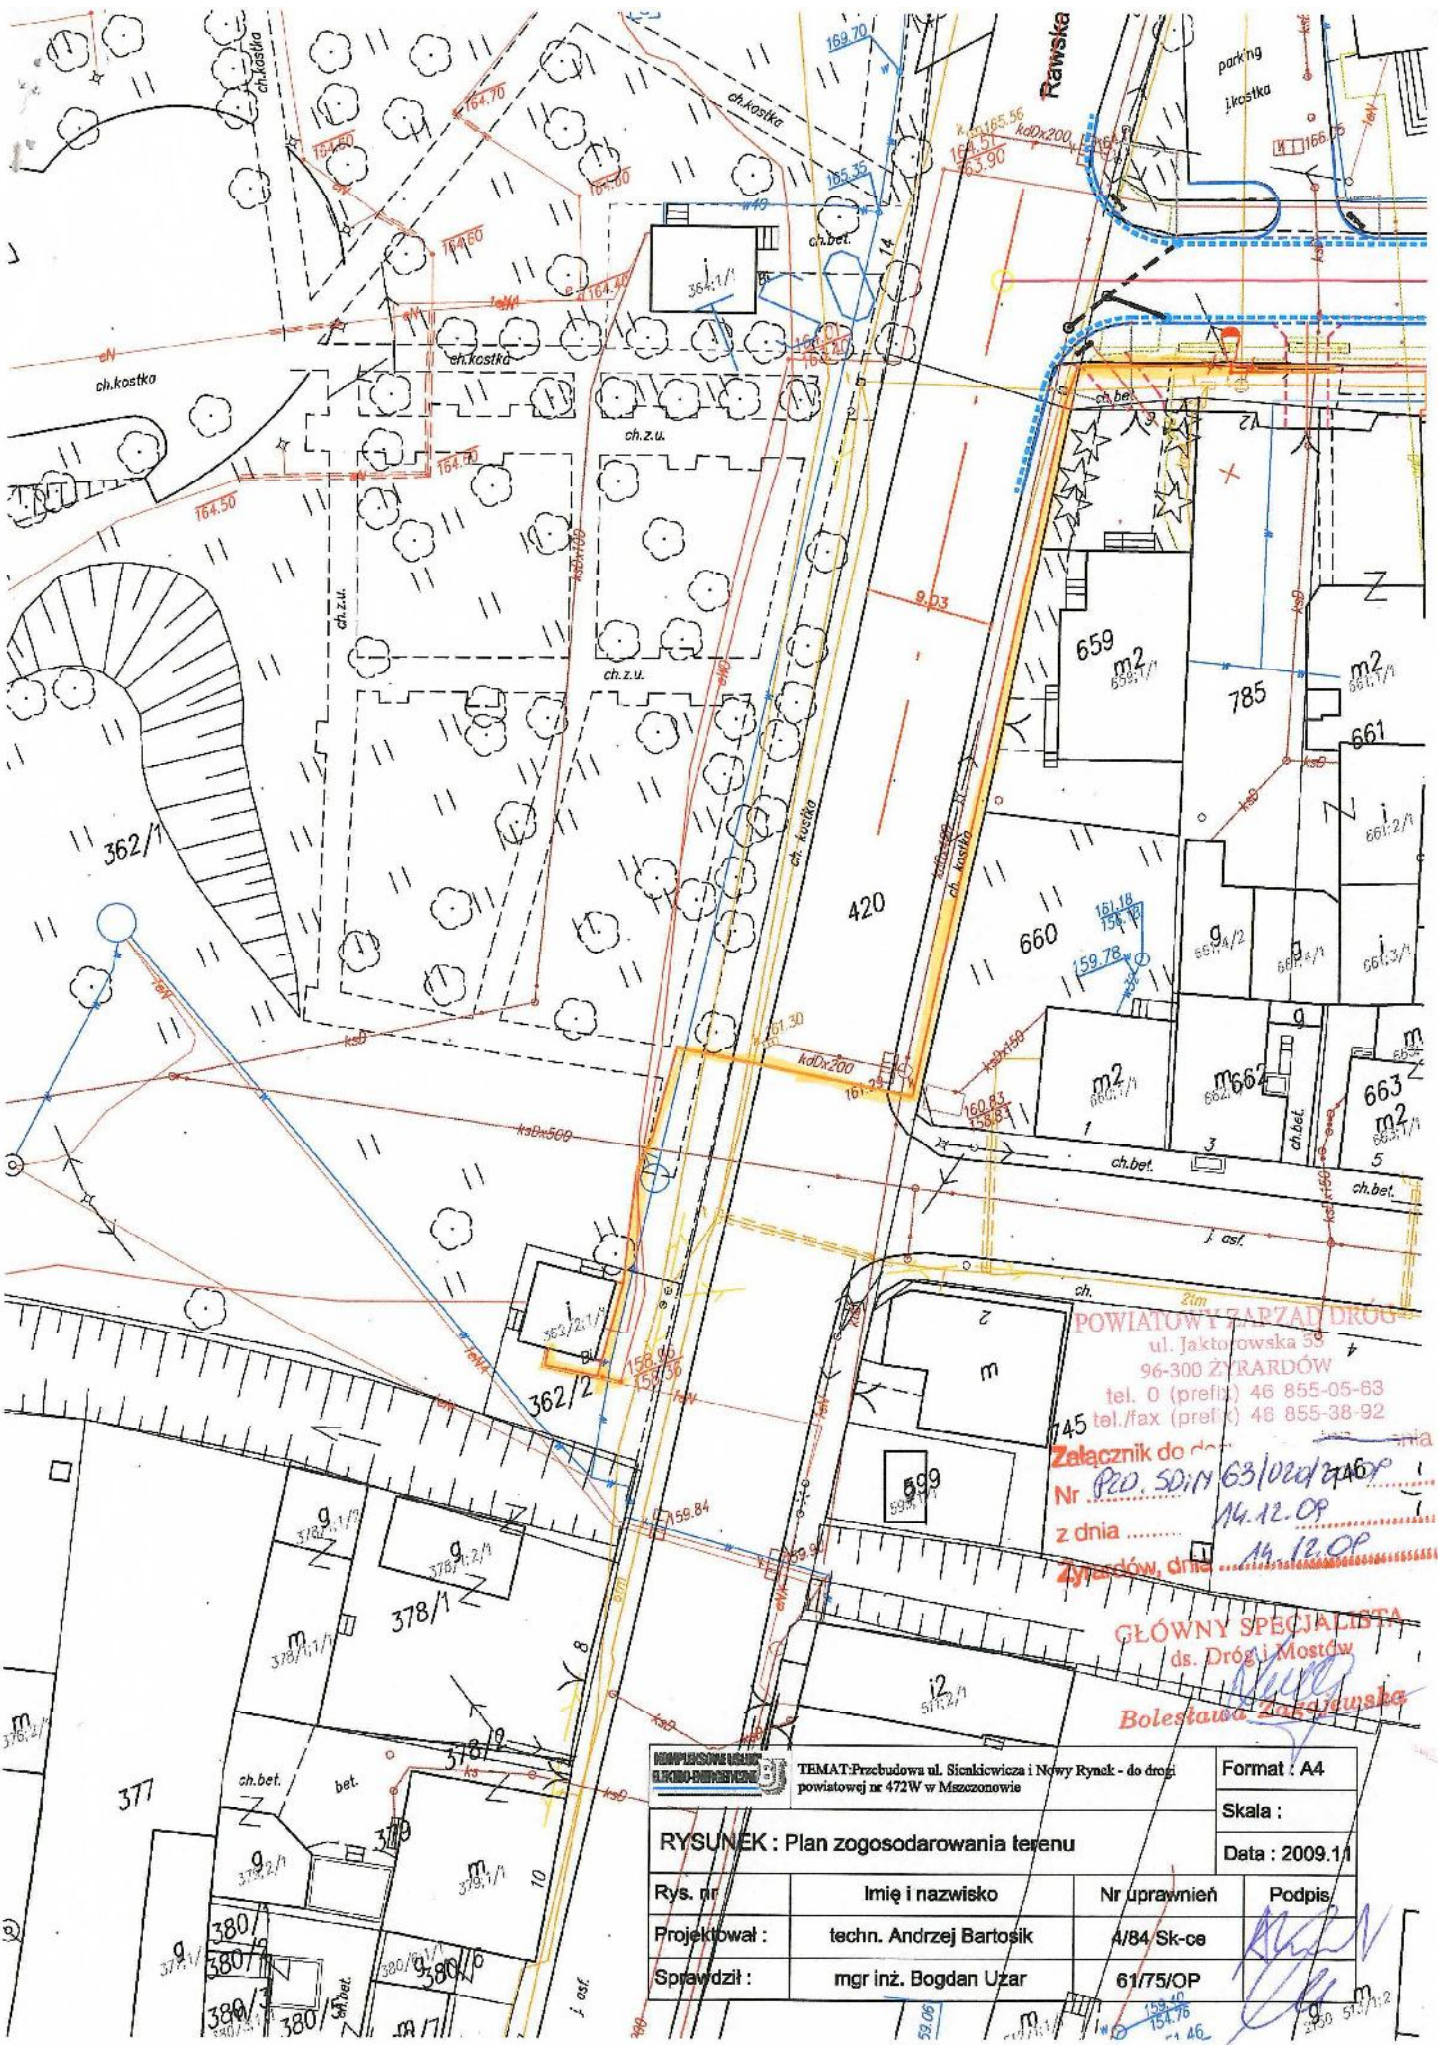

POWIATOWY ZARZĄD DROG
 ul. Jankowskiego 58
 96-300 ŻYRARDÓW
 tel. 0 (pref.) 46 855-05-63
 tel./fax (pref.) 46 855-38-92
 Załącznik do ...
 Nr Pod. 50/11/63/02/21/ABP
 z dnia 14.12.09
 Zapytów, dnia 14.12.09

GŁÓWNY SPECJALISTA
 ds. Dróg i Mostów
Bolesława Zajączkowska

		TEMAT: Przebudowa ul. Sienkiewicza i Nowy Rynek - do drogi powiatowej nr 472W w Mszczonowie		Format: A4
RYSUNEK: Plan zagospodarowania terenu				Skala:
Data: 2009.11				
Rys. nr	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	
Projektował:	techn. Andrzej Bartosiak	A/84/Sk-ce		
Sprawdził:	mgr inż. Bogdan Uzar	61/75/OP		

BURMISTRZ MSZCZONÓWA

Plac Piłsudskiego 1
96-320 MSZCZONÓW
tel. centrala (0-46) 858 28 20
sekretariat (0-46) 858 28 40

Mszczonów 30.12.2009r.

RG 72213/64/09

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i art.40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r Nr 19 poz. 115 z późn. zm) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.12.2009r. Pani Teresy Koszulińskiej Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Mszczonowie w sprawie lokalizacji urządzeń podziemnych – energetycznej linii kablowej 0,4 k w ulicach: Sienkiewicza, Nowy Rynek, Kilińskiego, Traugutta, Krzywej, 3-go Maja, Narutowicza w Mszczonowie (dz nr ewid.657, 1995, 672, 687, 719, 628, 631, 630/1) w celu przebudowy istniejącej linii energetycznej na kablową i zasilenia odbiorców indywidualnych

z e z w a ł a m

na umieszczenie energetycznej linii kablowej 0,4 k w ulicach: Sienkiewicza, Nowy Rynek, Kilińskiego, Traugutta, Krzywej, 3-go Maja, Narutowicza w Mszczonowie (dz nr ewid.657, 1995, 672, 687, 719, 628, 631, 630/1) w celu przebudowy istniejącej linii energetycznej na kablową i zasilenia odbiorców indywidualnych przy spełnieniu następujących warunków:

- linia energetyczna zostanie usytuowana w chodnikach z płyt chodnikowych
- Przejścia poprzeczne pod nawierzchnią bitumiczną wykonane w rurze osłonowej, przeciskiem bez naruszania nawierzchni jezdni.
- Lokalizacja linii energetycznej jak w załączniku graficznym.

Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać od zarządcy drogi zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz decyzję na umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi, przedstawiając uzgodniony projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Niniejsza decyzja nie wyczerpuje zobowiązań wynikających z ustawy Prawo Budowlane.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 KPA odstępuje się od uzasadnienia gdyż niniejsza decyzja w całości uwzględnia żądanie strony.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Otrzymują:
1 Gmina Mszczonów
Pl. Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów

2. a/a

K.M.

BURMISTRZ

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek

